




terrannets bw

» Aktuelle Versorgungslage

KW 9 (Stand: 26.02.2026)

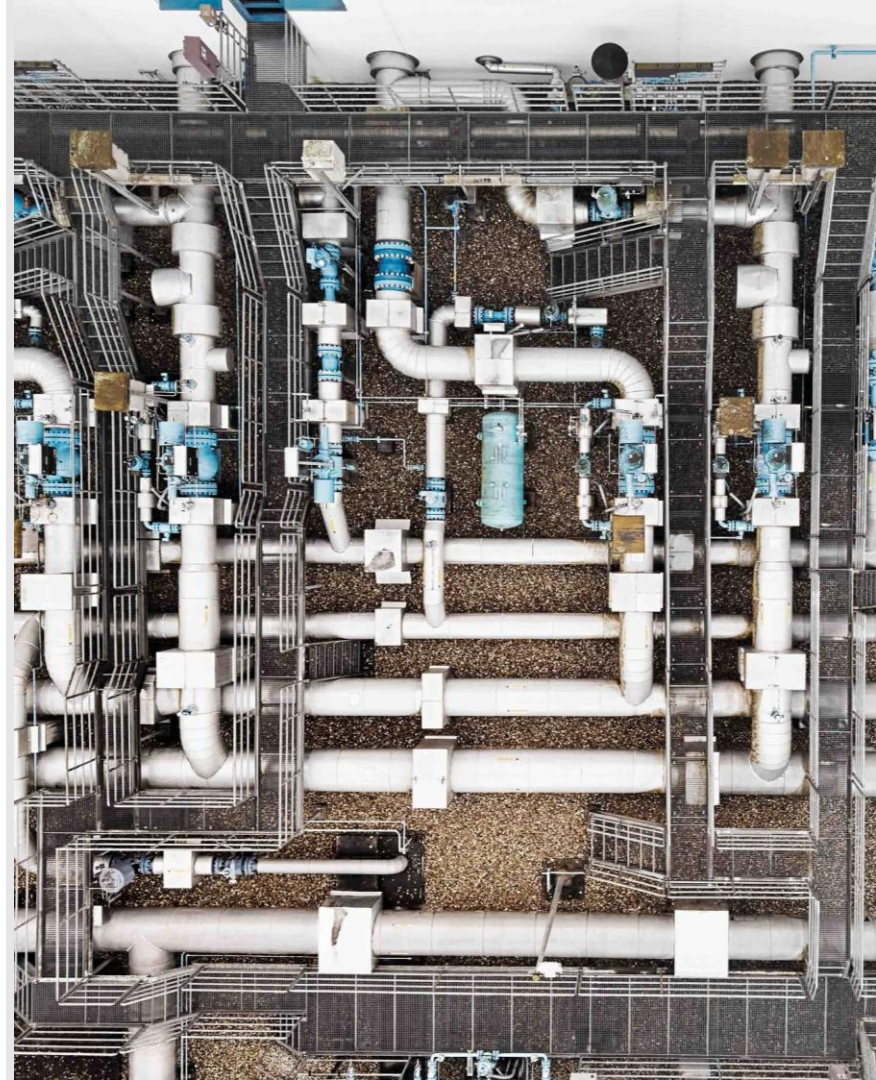

» Lagebericht Versorgungssituation

Gesamtlage



stabil

Speicher



Vorsicht

Verbrauch



stabil

Nachbarländer



stabil

- Die **Gesamtlage** ist **stabil**.
- **Gasflüsse** in das Netz von terranets bw sind **stabil**. Die **notwendigen Kapazitäten** sind **abgesichert**.
- Die **Bundesnetzagentur** schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung weiterhin als gering ein.
- **Füllstand der Speicher** in Deutschland liegt aktuell bei **20,7 %** (Sandhausen > 62,7 %; Reckrod > 35 %; Rehden > 5 %)
- Seit dem 1.Februar 2026 gelten individuelle Füllstandsvorgaben für die jeweiligen Speicher.
- Im Netzgebiet von terranets bw in **Baden-Württemberg** wurde im Januar 2026 bei kälteren Temperaturen (ca. - 0,9 °C) **rund 7 % weniger**, im **Netzgebiet Hessen** bei kälteren Temperaturen (ca. - 1,1 °C) **rund 1 % weniger** Gas als im Vergleichszeitraum 2021 verbraucht. Im Vergleich zu 2025 ist der Erdgasverbrauch 2026 wieder angestiegen.
- Seit dem 2.Februar 2026 werden **hohe Mengen an odorisiertem Gas aus Frankreich** am Grenzübergangspunkt Medelsheim bezogen. Durch Verlängerung der **VOLKER-Festlegung** bis Ende September 2026 ist auch im Winter 2025/2026 ein Gasbezug aus Frankreich möglich.


Deutschland ist eng in das europäische Gasverbundsystem integriert und verfügt über unterschiedliche Importmöglichkeiten, was flexible Gastransporte ermöglicht.



VOLKER: Festlegung zu volatilen Kosten für verschiedene Aspekte des Erdgastransports

» Gasflüsse Baden-Württemberg: Bezug in KW 8 gesunken

- Die Gasflüsse in das Netzgebiet von terranets bw sind **stabil**.
- Die Gasflüsse in der KW 8 sind gegenüber KW 6 gesunken.
- Die Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg ist mit dieser Verteilung des Gasbezugs **gewährleistet**.

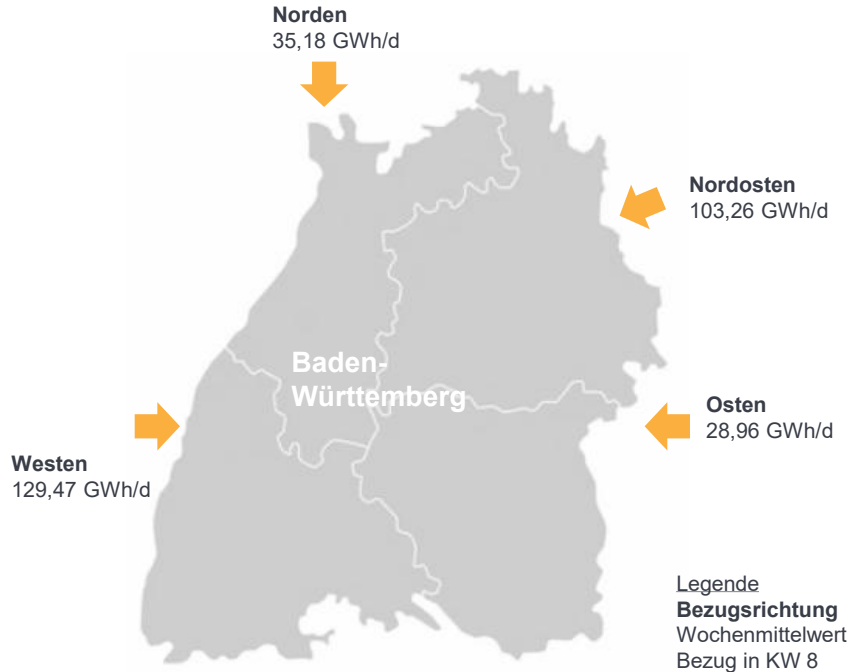


» Speicher: Es wird weiterhin temperaturbedingt ausgespeichert

- Aufgrund der kalten Temperaturen wird weiterhin ausgespeichert.
Der **Gesamtspeicherfüllstand** in Deutschland liegt bei **20,7%**.
[16.02.26: 23,0%; 09.02.26: 26,2%; 02.02.26: 31,3%].
(Quelle: GIE AGSI+)
- Der **Füllstand des Speichers Sandhausen**, der zur Stabilisierung des Gastransportes in Baden-Württemberg eingesetzt wird, beträgt **60,5%**.
[16.02.26: 66,5%; 09.02.26: 71,8%; 02.02.26: 78,8%].
(Quelle: terranets bw)

Das von den Speicheranlagenbetreibern ausgewiesene Arbeitsgasvolumen gibt die gesicherte Kapazität des Speichers an. Diese entspricht nicht immer den physikalischen Möglichkeiten, sodass einige Speicher mehr Gas einspeichern können. Deshalb kann auch bei einem Füllstand von 100 % weiter eingespeichert werden.


Verlauf der Speicherfüllstände von in Deutschland gelegenen Speichern (in Prozent)

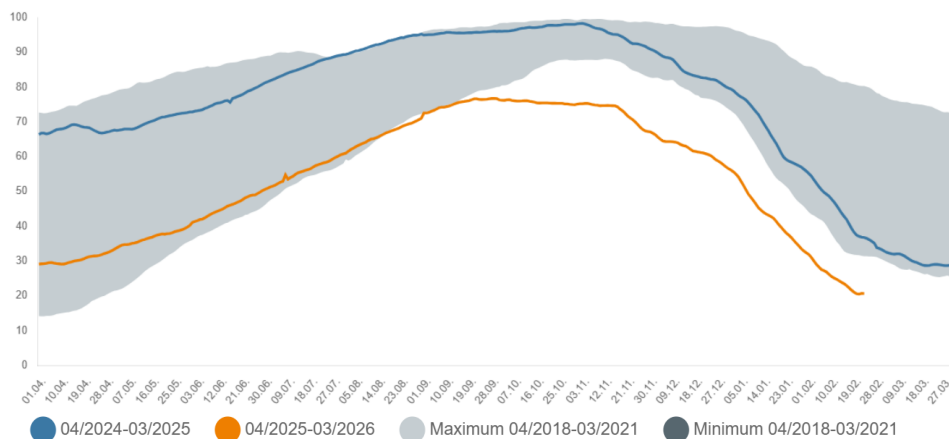

Quelle: Bundesnetzagentur


» Baden-Württemberg: Temperatur- und Verbrauchsentwicklung

Temperatur Stuttgart Flughafen (in °C)

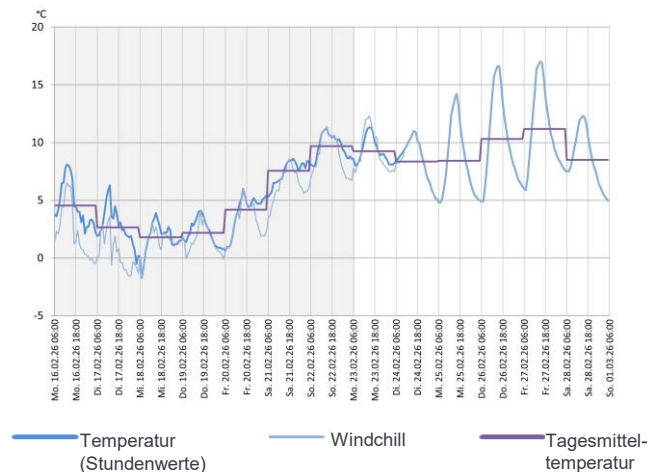

Für die KW 9 wird ein Temperaturniveau mit Tagesmitteltemperaturen von 8,4 °C bis zu 11,2 °C erwartet.


Gesamtabgabe im Netzgebiet Baden-Württemberg (in GWh/d)

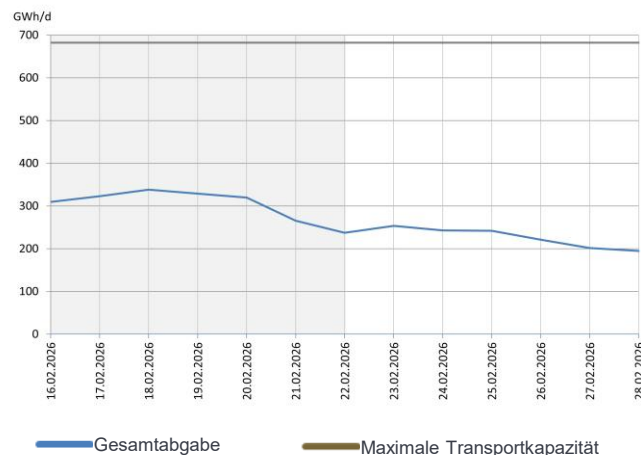

In der KW 9 wird eine **Abgabe von bis zu 254 GWh pro Tag** erwartet. Zum Vergleich: In der KW 7 hat terranets bw im Netzgebiet Baden-Württemberg **bis zu 327 GWh pro Tag** abgegeben.

» Hessen: Temperatur- und Verbrauchsentwicklung


Temperatur Hessen* (in °C)

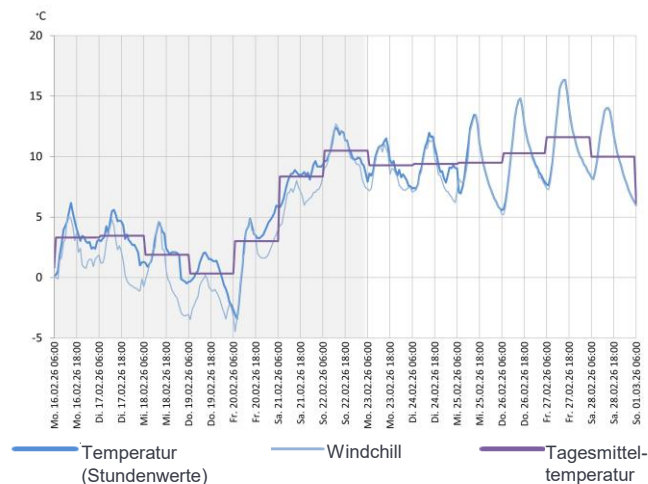

Für die KW 9 wird ein Temperaturniveau mit Tagesmitteltemperaturen von 9,3 °C bis zu 11,6 °C erwartet.

*Gewichtete Temperatur: Frankfurt Flughafen (60 %) und Landwehrrhagen (40 %).

Gesamtabgabe im Netzgebiet Hessen (in GWh/d)

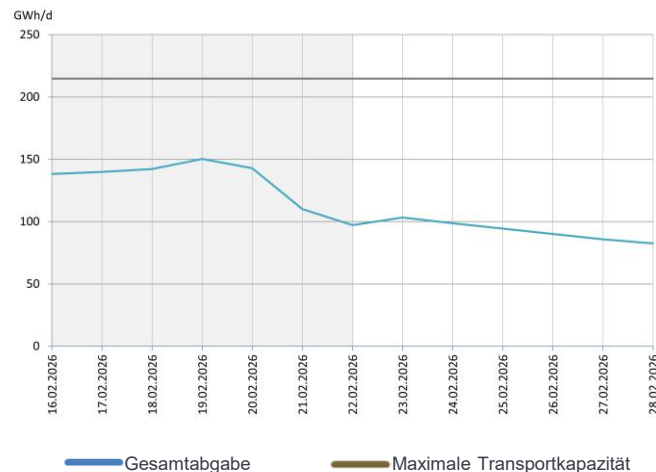


In der KW 9 wird eine **Abgabe bis zu 103 GWh pro Tag** erwartet. In der KW 7 hat terranets bw im Netzgebiet Hessen **bis zu 134 GWh pro Tag** abgegeben.

KW 9 (Stand: 26.02.2026)

Verteilung odoriertes Gas

- Die auf dieser Seite dargestellten Werte wurden von terranets bw bzw. anderen Netzbetreibern anhand von Simulationsrechnungen oder Messungen mit bester Sorgfalt ermittelt.
- Die Werte sind Anhaltspunkte für die Verteilung des odorierten Gases im Netzgebiet. Die Werte werden in mg/m^3 THT angegeben. Der Regel-Grenzwert liegt bei ca. $17 \text{ mg}/\text{m}^3$ THT.
- Der Anteil des odorierten Gases wird, durch die Vermischung mit unodoriertem Gas im Transportsystem, das aus anderen Bezugsquellen stammt, in Flussrichtung abnehmen.

Im Leitungsnetz von terranets bw werden aktuell moderate Mengen an odoriertem Gas aus Frankreich verteilt. Seit dem 2. Februar 2026 werden hohe Mengen am GÜP Medelsheim übernommen. Dies hat Einfluss auf die THT Konzentration im verteilten Gas.

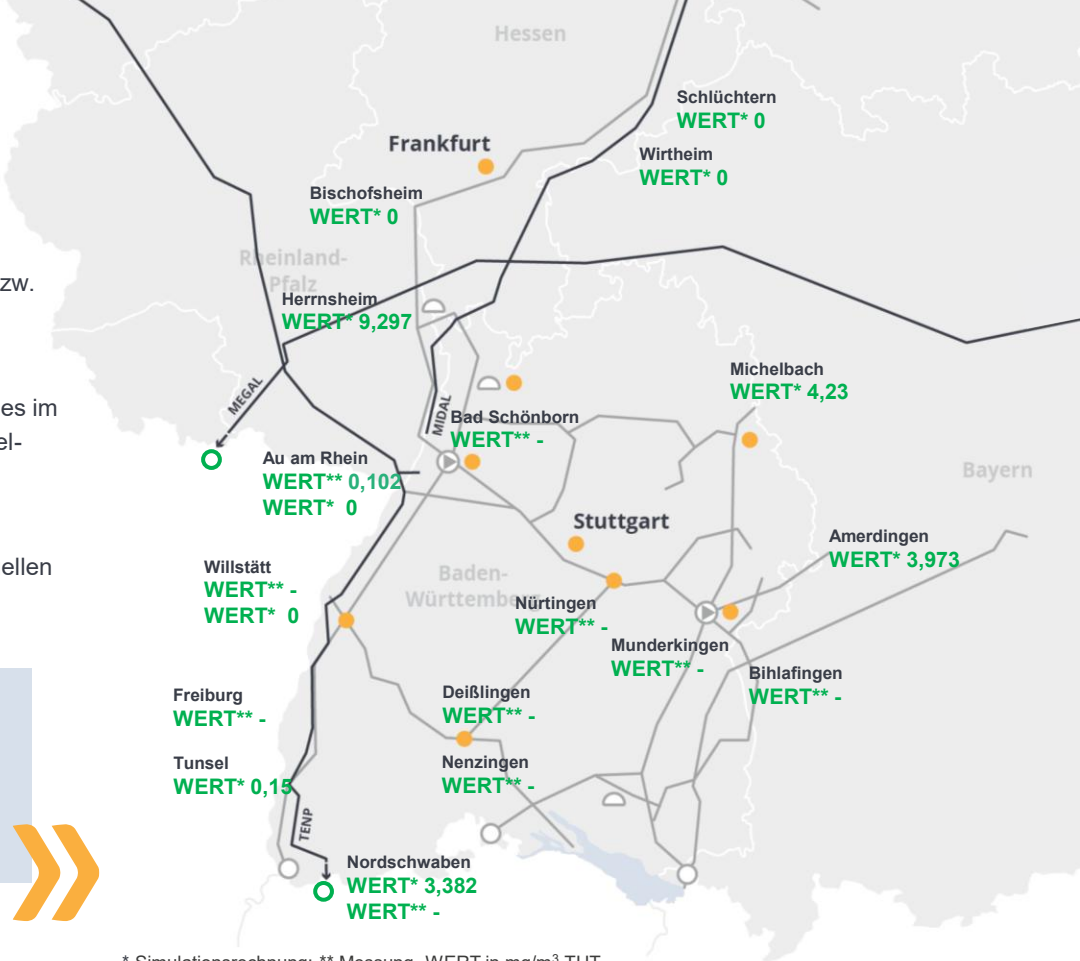

* Simulationsrechnung; ** Messung, WERT in mg/m^3 THT

Datum der Datenerhebung: 25.02.2025, vormittags. Zu beachten: Im Laufe des Tages können die simulierten und gemessenen Werte deutlich variieren.

» Verweise

Informationen der Bundesnetzagentur zur Lage der Gasversorgung in Deutschland

1. Liefersituation: Gasflüsse (Import/Export) Deutschlands in GWh/Tag; Gasförderung in Deutschland in GWh/Tag
2. Füllstände der in Deutschland gelegenen Speicher: Verlauf der Speicherfüllstände in Prozent; Täglicher Füllstand und Veränderung der Speicherfüllstände in Prozent
3. Erdgasverbrauch: Wöchentlicher Gasverbrauch Industriekunden in GWh/Tag; Wöchentlicher Gasverbrauch Haushalts- und Gewerbekunden in GWh/Tag; Wöchentlicher Gasverbrauch in Deutschland
4. Temperatur: wöchentlicher Mittelwert in °C
5. Preisentwicklung: Gaspreise Großhandel in EUR/MWh
6. Produktion von Erdgas: Gasförderung in Deutschland in GWh/Tag

Regelmäßige Informationen zur aktuellen Lage der Gasversorgung unter: [Bundesnetzagentur > Versorgungssicherheit > Aktuelle Lage Gasversorgung](#)

Der **Marktgebietsmonitor der Trading Hub Europe** stellt alle Gastransportdaten in und aus dem Marktgebiet dar: [Trading Hub Europe > Veröffentlichungen > Transparenz > Marktgebietsmonitor](#)

Eine **Übersicht über alle europäischen Gasflüsse** gibt das ENTSOG GASFLOW DASHBOARD: [European Gas Flow dashboard by ENTSOG](#)

Die Transparenzplattform der GIE zeigt eine **Übersicht der europäischen LNG-Importe**: [ALSI \(Aggregated LNG Storage Inventory\)](#)

Die **Füllstände aller europäischen Gasspeicher** sind veröffentlicht auf der Transparenzplattform der GIE: [Infrastructure EuropTue - AGSI \(gie.eu\)](#)

Die **Füllstände der Gasspeicher für Deutschland mit Reichweitenprognose** zeigt die Übersicht des DVGW: [DVGW Gasspeicher](#)

Der Verband Gas und Wasserstoff Wirtschaft informiert über die deutschen **LNG-Terminals** : [LNG-Terminal Deutschland](#)